



Kontaktelement 1 Schließer, Bodenbefestigung, Schraubanschluss

Typ **M22-KC10**
Art.-Nr. **216380**
Katalog Nr. **M22-KC10Q**

Lieferprogramm

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Sortiment | | RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm) |
| Grundfunktion | | Zusatzausrüstung |
| Einzelgerät/Komplettgerät | | Baustein |
| Grundfunktion Zubehör | | Kontaktelemente |
| Anschlusstechnik | | Schraubklemmen |
| Befestigung | | Bodenbefestigung |
| Kontaktbestückung | | |
| S = Schließer | | 1 S |
| Schaltzeichen | | |
| Wegediagramm, Hub in Verbindung mit Frontelement | | |
| Belegung | | |
| Schutzart | | IP20 |
| Anbindung an SmartWire-DT | | nein |
| Anschlussart | | Einzelkontakt |
| Hinweise | | |
| max. 3 Stück pro Gehäuseunterteil | | |

Technische Daten

Allgemeines

| | | |
|--|----------------|--|
| Lebensdauer, mechanisch | $\times 10^6$ | > 5 Schaltspiele |
| Betätigungsfrequenz | Schaltspiele/h | 3600 |
| Betätigungskraft | N | 5 |
| Betätigungsdrehmoment (Schraubklemmen) | Nm | 0.8 |
| Schutzart | | IP20 |
| Klimafestigkeit | | Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------|------------|
| Umgebungstemperatur | | °C | -25 - +70 |
| offen | | | |
| Anschlussquerschnitte | | mm ² | |
| eindrähtig | | mm ² | 0.75 - 2.5 |
| mehrdrähtig | | mm ² | 0.5 - 2.5 |
| feindrähtig mit Aderendhülse | | mm ² | 0.5 - 1.5 |

Strombahnen

| | | | |
|---|------------------|------------------|--|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | U _{imp} | V AC | 6000 |
| Bemessungsisolationsspannung | U _i | V | 500 |
| Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad | | | III/3 |
| Fehlschaltungssicherheit | | | |
| bei 24 V DC/5 mA | H _F | Fehlerhäufigkeit | 10 ⁻⁷ (d. h. 1 Ausfall auf 10 ⁷ Schaltungen) |
| bei 5 V DC/1 mA | H _F | Fehlerhäufigkeit | 5 × 10 ⁻⁶ (d. h. 1 Ausfall auf 5 × 10 ⁶ Schaltungen) |
| max. Kurzschlusschutzeinrichtung | | | |
| schmelzsicherungslos | | Typ | PKZM0-10/FAZ-B6/1 |
| Schmelzsicherung | gG/gL | A | 10 |

Schaltvermögen

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Bemessungsbetriebsstrom | I _e | A | |
| AC-15 | | | |
| 115 V | I _e | A | 6 |
| 220 V 230 V 240 V | I _e | A | 6 |
| 380 V 400 V 415 V | I _e | A | 4 |
| 500 V | I _e | A | 2 |
| DC-13 | | | |
| 24 V | I _e | A | 3 |
| 42 V | I _e | A | 1.7 |
| 60 V | I _e | A | 1.2 |
| 110 V | I _e | A | 0.6 |
| 220 V | I _e | A | 0.3 |
| Lebensdauer, elektrisch | | | |
| AC-15 | | | |
| 230 V/0,5 A | | x 10 ⁶ | 1.6 Schaltspiele |
| 230 V/1,0 A | | x 10 ⁶ | 1 Schaltspiele |
| 230 V/3,0 A | | x 10 ⁶ | 0.7 Schaltspiele |
| DC-13 | | | |
| 12 V/2,8 A | | x 10 ⁶ | 1.2 Schaltspiele |

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | | |
|--|------------------|----|---|
| Technische Daten für Bauartnachweis | | | |
| Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe | I _n | A | 6 |
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig | P _{vid} | W | 0.11 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig | P _{vid} | W | 0 |
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig | P _{vs} | W | 0 |
| Verlustleistungsabgabevermögen | P _{ve} | W | 0 |
| Betriebsumgebungstemperatur min. | | °C | -25 |
| Betriebsumgebungstemperatur max. | | °C | 70 |
| Bauartnachweis IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen | | | |
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit | | | Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt. |
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung | | | Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt. |
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme | | | Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt. |
| 10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme | | | Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt. |
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung | | | Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt. |

| | | |
|--|--|--|
| 10.2.5 Anheben | | Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss. |
| 10.2.6 Schlagprüfung | | Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss. |
| 10.2.7 Aufschriften | | Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt. |
| 10.3 Schutzart von Umhüllungen | | Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss. |
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken | | Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt. |
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag | | Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss. |
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln | | Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss. |
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen | | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. |
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter | | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. |
| 10.9 Isolationseigenschaften | | |
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. |
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit | | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. |
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff | | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. |
| 10.10 Erwärmung | | Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte. |
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit | | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten. |
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit | | Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten. |
| 10.13 Mechanische Funktion | | Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden. |


Technische Daten nach ETIM 6.0

| | | |
|--|---|------------------|
| Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Hilfsschalterblock (EC000041) | | |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Hilfsschalterblock (ecl@ss8.1-27-37-13-02 [AKN342010]) | | |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | | 0 |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | | 0 |
| Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-15, 230 V | A | 6 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | | Schraubanschluss |
| Ausführung | | aufsteckbar |
| Montageart | | Bodenbefestigung |

Approbationen

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Product Standards | | IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No. | | E29184 |
| UL Category Control No. | | NKCR |
| CSA File No. | | 012528 |
| CSA Class No. | | 3211-03 |
| North America Certification | | UL listed, CSA certified |
| Degree of Protection | | UL/CSA Type: - |

Abmessungen

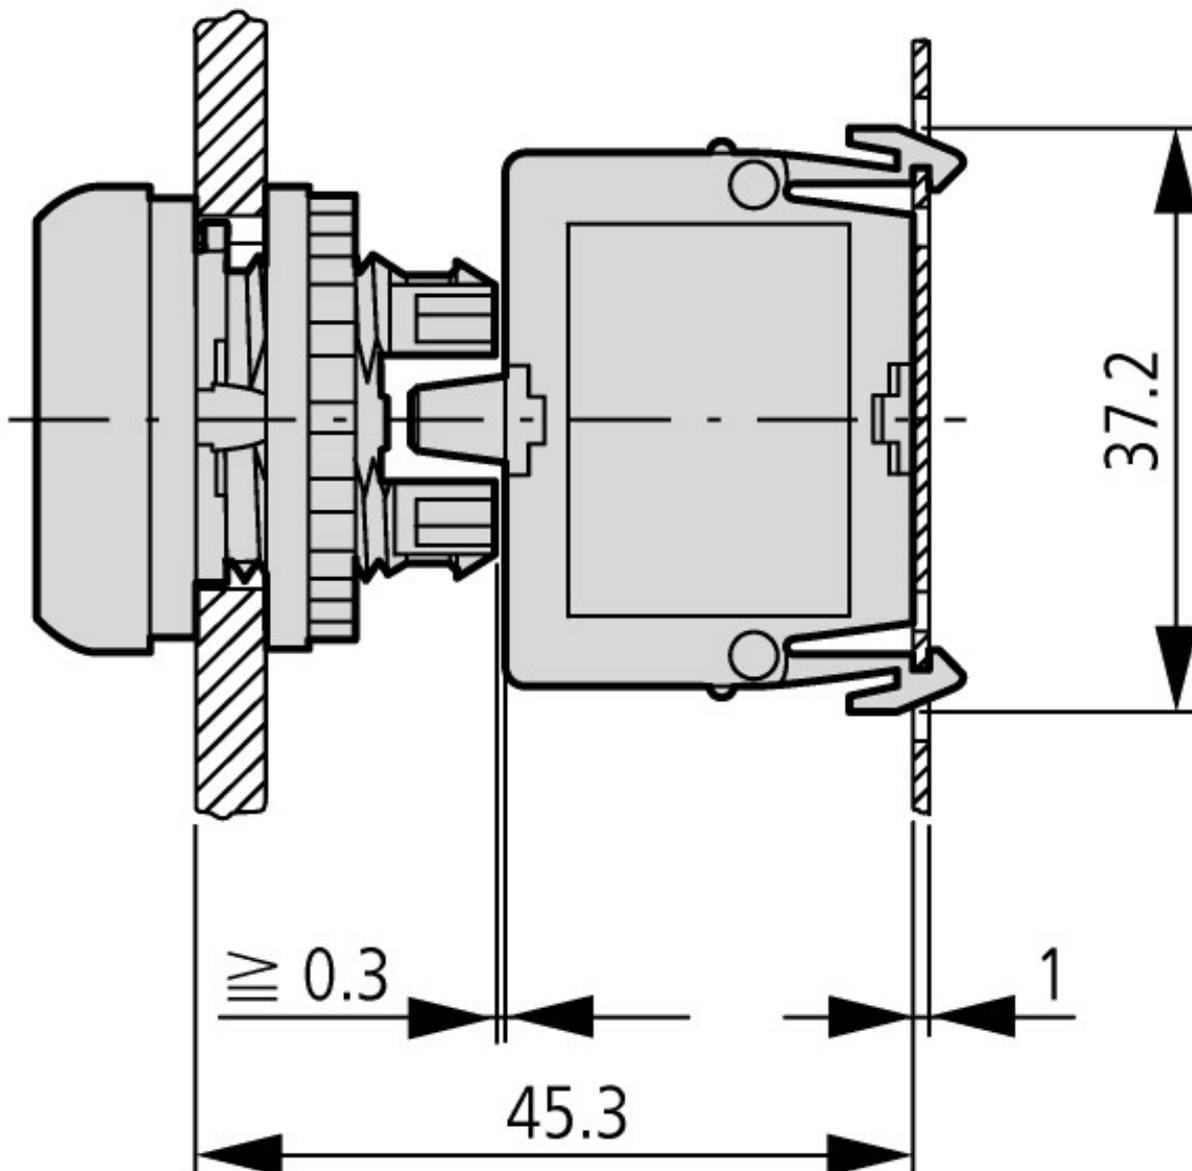

Taster mit M22-(C)K...
Taster mit M22-(C) LED...+ M22-XLED...

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan

IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2015_02.pdf